VÝPIS SKLADEB

A.1 PRŮČELNÍ PANELY:

▪ VNITŘNÍ MALBA	
▪ VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
▪ ŽELEZOBETON	100 MM
▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
▪ ŽELEZOBETON	70 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ TEPELNÝ IZOLANT MW + VT 2G	140 MM
▪ HMOŽDINY – STR U	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

B.1 ŠTÍTOVÉ PANELY:

▪ MALBA	
▪ VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
▪ ŽELEZOBETON	150 MM
▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
▪ ŽELEZOBETON	70 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ TEPELNÝ IZOLANT MW + VT 2G	160 MM
▪ HMOŽDINY – STR U	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

C.1 PRŮČELNÍ PANELY – I.PP:

▪ VNITŘNÍ MALBA	
▪ VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
▪ CDM	250 MM
▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ TEPELNÝ IZOLANT MW	140 MM
▪ HMOŽDINY – STR U + VT 2G	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

C.2 PRŮČELNÍ PANELY – I.PP:

▪ VNITŘNÍ MALBA	
▪ VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
▪ CDM	250 MM
▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ NENASÁKAVÝ EPS	140 MM
▪ HMOŽDINY – STR U	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA (NAPŘ. CAPASTONE)	2,0 MM

D.1 ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP:

▪ MALBA	
▪ VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
▪ ŽELEZOBETON	200 MM
▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
▪ ŽELEZOBETON	60 MM
▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ TEPELNÝ IZOLANT MW	140 MM
▪ HMOŽDINY – STR U + VT 2G	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

D.2 ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP:

▪ MALBA	
▪ VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
▪ ŽELEZOBETON	200 MM
▪ PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
▪ ŽELEZOBETON	60 MM
▪ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ NENASÁKAVÝ EPS	140 MM
▪ HMOŽDINY – STR U	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA (NAPŘ. CAPASTONE)	2,0 MM

J. STROPNÍ LODŽIOVÁ DESKA:

▪ KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 300/300/9MM	9 MM
▪ FLEXIBILNÍ LEPIDLO (NAPŘ. BAUMIT BAUMACOL FLEX TOP)	5 MM
▪ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (NAPŘ. BAUMIT BALMACOL PROTECT)	5 MM
▪ ADHEZNÍ MŮSTEK (NAPŘ. BAUMIT SUPERGRUND)	
▪ BETONOVÁ MAZANINA S KARISÍTÍ VE SPÁDU	50 MM
▪ TEPELNÝ IZOLANT EPS 100 S	MIN. 30 MM
▪ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	160 MM
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ LEPICÍ HMOTA PRO LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK (NAPŘ. CAPATECT 186 M)	10 MM
▪ TEPELNÝ IZOLANT MW	50 MM
▪ HMOŽDINY	
▪ ARMOVACÍ VRSTVA (NAPŘ.CAPATECT 186 M)	4 MM
▪ ARMOVACÍ SÍŤOVINA	
▪ PENETRAČNÍ NÁTĚR (NAPŘ. CAPATECT)	
▪ SILIKON. PROBARVENÁ OMÍTKA S FOTOKATALÝZOU (CAPATECT CARBOPOR)	1,5 MM

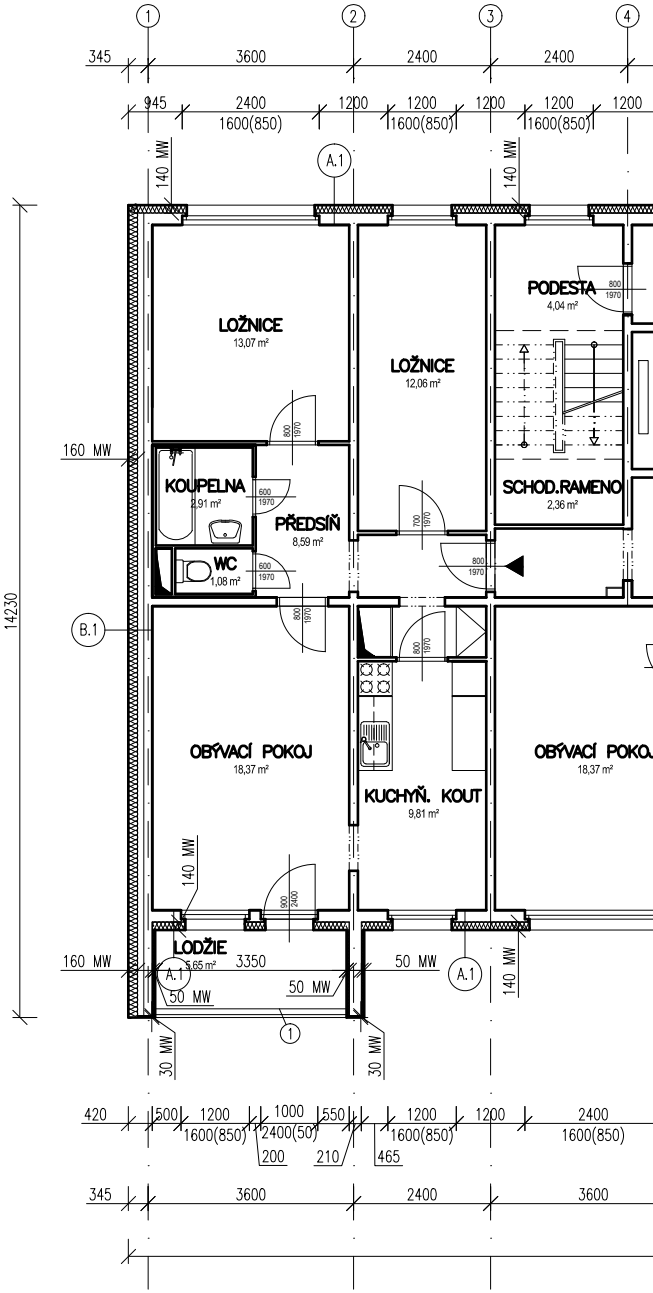
1
2
3
4
345
3600
2400
2400
945
2400
1600(850)
1200
1200
1600(850)
1200
1200
1600(850)
1200
140 MW
A.1
PODESTA
4,04 m²
LOŽNICE
13,07 m²
LOŽNICE
12,06 m²
160 MW
KOUPELNA
2,91 m²
PŘEDSÍŇ
8,59 m²
SCHOD.RAMENO
2,36 m²
WC
1,08 m²
14230
B.1
OBÝVACÍ POKOJ
18,37 m²
KUCHYŇ. KOUT
9,81 m²
OBÝVACÍ POKOJ
18,37 m²
140 MW
LODŽIE
5,65 m²
3350
160 MW
50 MW
50 MW
50 MW
A.1
A.1
140 MW
1
30 MW
30 MW
420
500
1200
1600(850)
1000
2400(50)
550
200
210
465
1200
1600(850)
1200
2400
1600(850)
345
3600
2400
3600

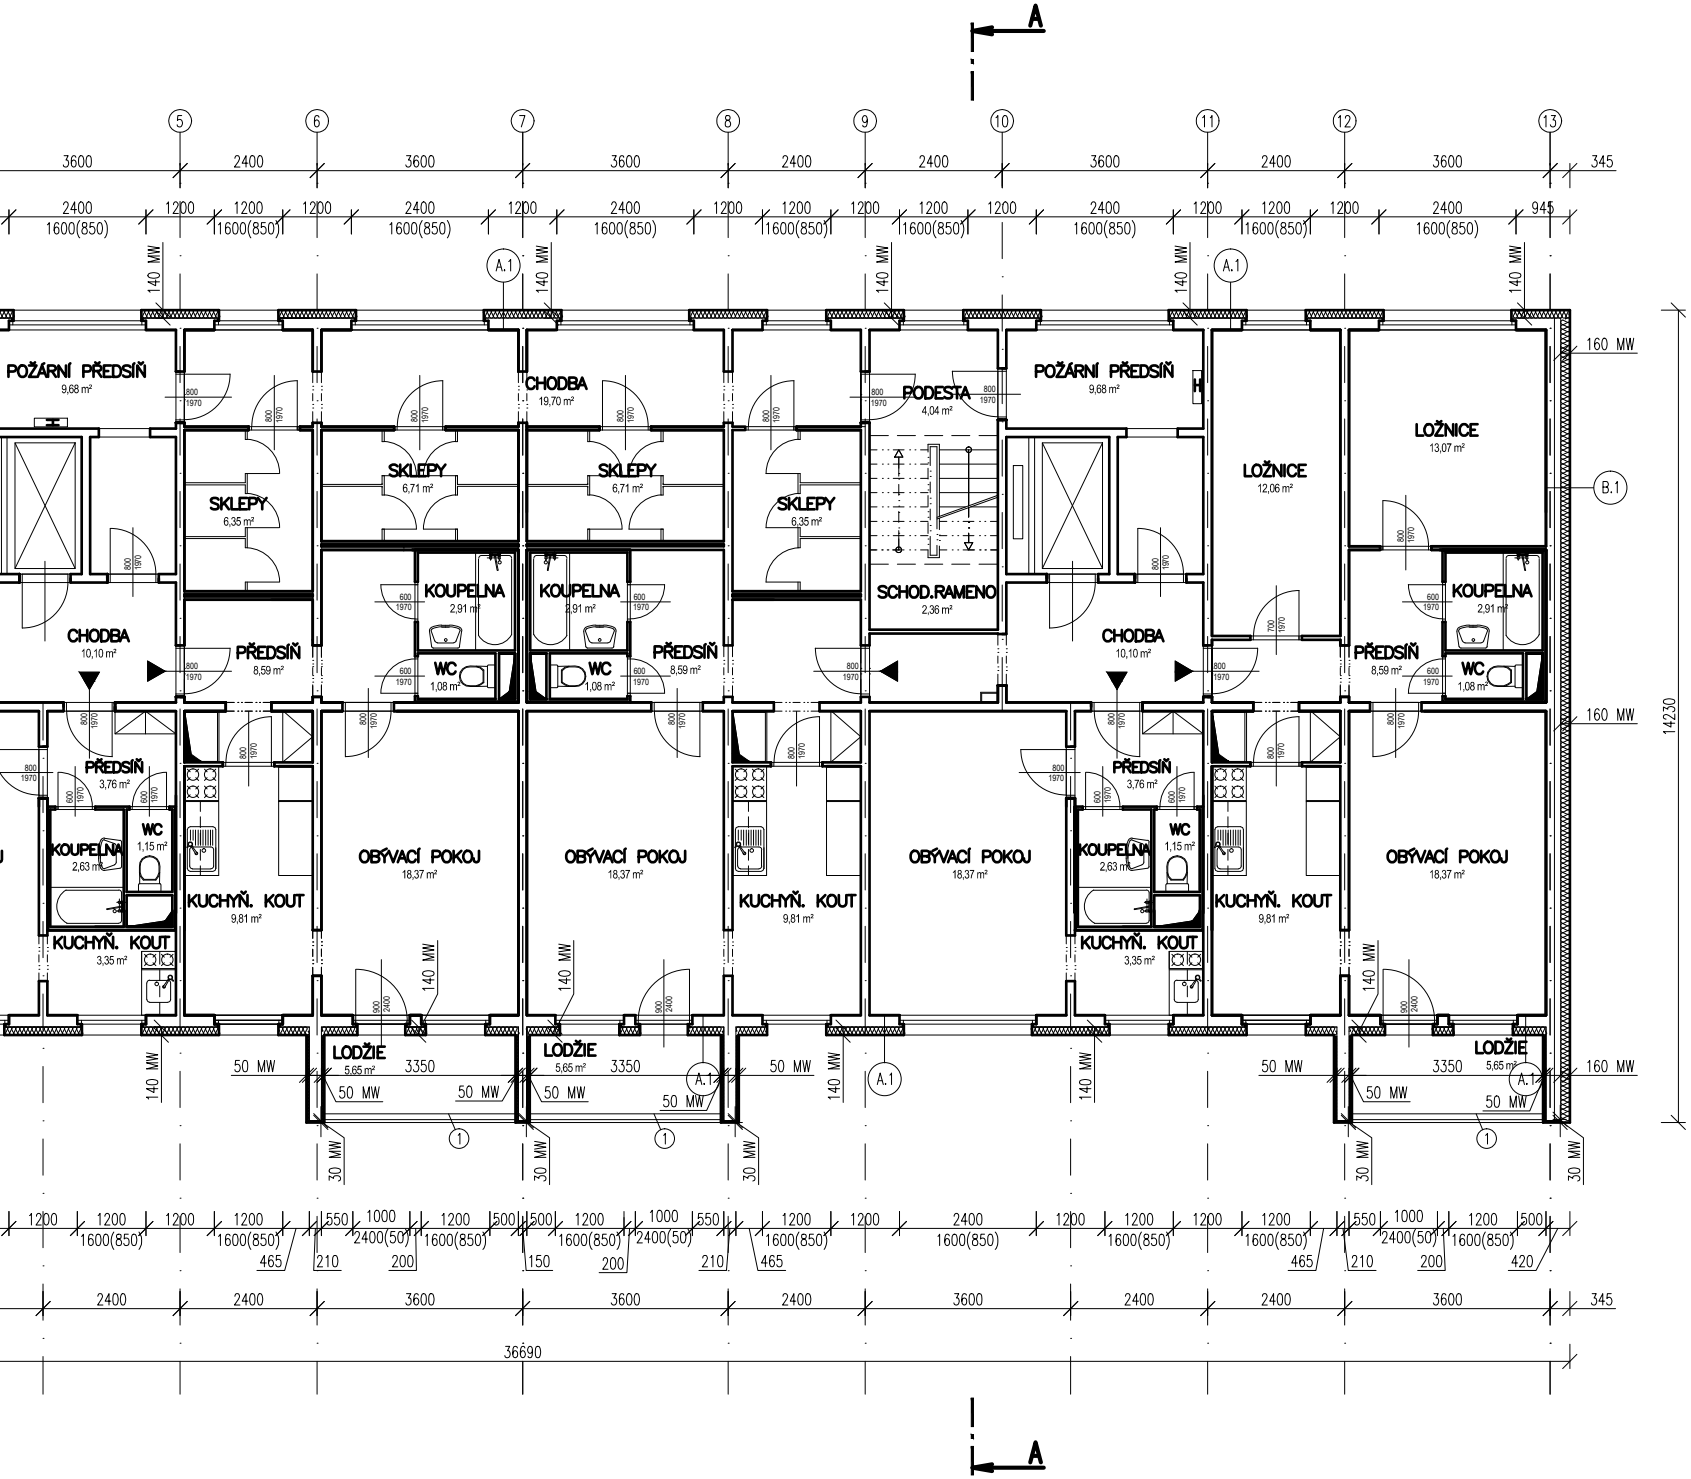
A
A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3600
2400
3600
3600
2400
2400
3600
2400
3600
345
1600(850)
1200
945
140 MW
A.1
B.1
160 MW
14230
POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ
9,68 m²
CHODBA
19,70 m²
PODESTA
4,04 m²
POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ
9,68 m²
LOŽNICE
12,06 m²
LOŽNICE
13,07 m²
SKLEPY
6,35 m²
SKLEPY
6,71 m²
SKLEPY
6,71 m²
SKLEPY
6,35 m²
KOUPELNA
2,91 m²
SCHOD.RAMENO
2,36 m²
CHODBA
10,10 m²
PŘEDSÍŇ
8,59 m²
WC
1,08 m²
PŘEDSÍŇ
3,76 m²
KOUPELNA
2,63 m²
WC
1,15 m²
KUCHYŇ. KOUT
9,81 m²
KUCHYŇ. KOUT
3,35 m²
OBÝVACÍ POKOJ
18,37 m²
LODŽIE
5,65 m²
3350
50 MW
30 MW
1
800
1970
600
900
2400
36690

LEGENDA

▭ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

▨ TEPELNÝ IZOLANT

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJE
- DISPOZICE JSOU STANOVENY NA ZÁKLADĚ PŘEDANÝCH PODKLADŮ
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ JEHO KONTROLA
- VELIKOSTI VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH

ODKAZY

1. NOVÉ AL. ZÁBRADLÍ LODŽIÍ – VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ SKLO
2. NOVÁ DLAŽBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU – PROSTOR POD LODŽIEMI VYSYP
3. OPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ – SANACE REPROFILAČNÍ MALTOU +
4. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ – OČIŠTĚNÍ + TROJNÁSOBN
5. NOVÁ KOVOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ – PÚ. ŽÁROVÝ ZINEK

ZATEPLENÍ

- OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PRŮČELÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW
- OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŠTÍTŮ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL.
- PRŮČELÍ LODŽIÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 140 MM
- STROPŮ LODŽIOVÝCH DESEK PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL
- BOKŮ LODŽIÍ NAVAZUJÍCÍ NA NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR PROVEDENO TEPEL
- ČÍLKA LODŽIÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 100 MM
- SOKLOVÉ ČÁSTI PRŮČELÍ A ŠTÍTŮ OBJEKTU PROVEDENO TEPELNÝM IZO
- NADPRAŽÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 30 MM – POUŽ
- OSTĚNÍ PROVEDENO TEPELNÝM IZOLANTEM MW TL. 30 MM – POUŽIT

PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 KI

Vypracoval	Odpovědný projektant	
Martin Suchý	Ing. Radek Novák	Ing.Arch.

REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU
VALENTOVA 1727 – 1728, PRA

PŮDORYS IV,VII,IX.NP – NOVÝ STAV

EKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA

PŘÍPADNÉ ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ

AT KAČÍRKEM
PÚ. KAMÍNKOVÝM POVRCHEM TOPSTONE
Ý NÁTĚR NA KOVOVÉ KONSTRUKCE

TL. 140 MM
160 MM

. 50 MM
LNÝM IZOLANTEM MW TL. 50 MM

LANTEM EPS PERIMETR TL. 140 MM
ITÍ LEIBUNGSDÄMMPROFIL
Í LEIBUNGSDÄMMPROFIL



adno
HIP
Zdeněk Parduba

ProfiRevit

V ULICI
HA 4

MĚŘÍTKO	1:100
FORMÁT	4 x A4
DATUM	PROSINEC/2018
STUPEŇ	DSP
Č. VÝKRESU	**Č. KOPIE**
D.1.1.B.10	